



№ дн	жест	шххххх	жжжж	шжжж
5987	WE	6559	9010	

Фрагмент принципиальной однолинейной схемы ППУ-1\*\*

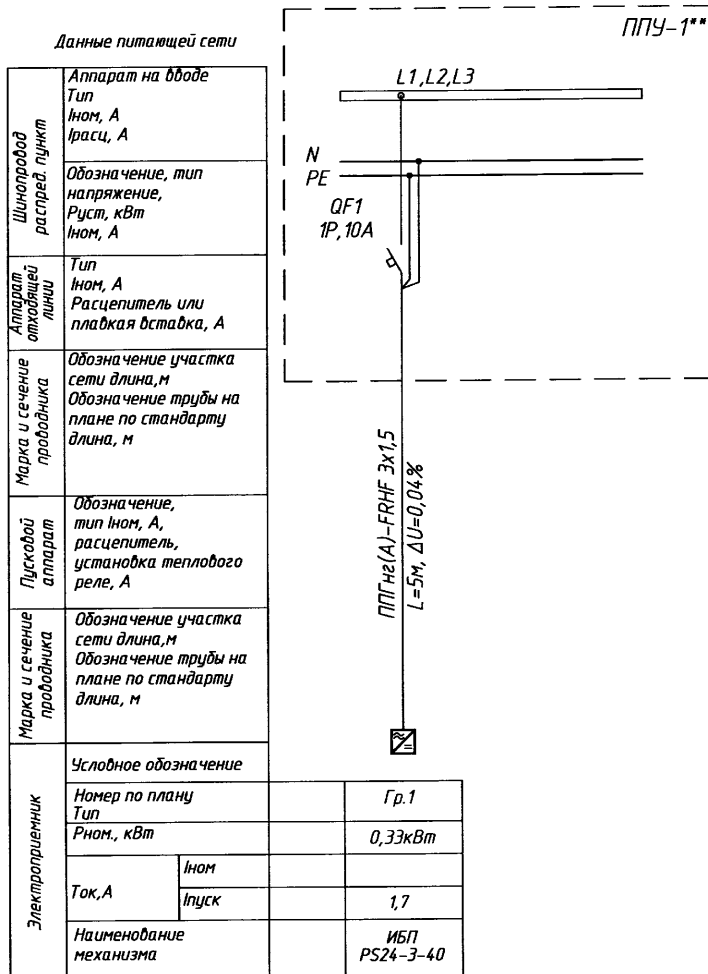

Структурная схема электроснабжения ППУ-1\*\*



Примечание:

- 1) Фасадная часть щита ППУ-1\*\* должна иметь отличительную окраску (красную) и табличку с маркировкой "Не отключать! систем противопожарной защиты!" согласно СП 6.13130.2021 п.5.3
- 2) Подключение питания щита ППУ-1\*\* осуществляется от сущ. ВРУ-1, ВРУ-2 после аппарата управления и до аппарата защиты согласно СП 6.13130.2021 п.5.3

						0106-ЭМ-2865		
						ООО "Автомобильный завод "ГАЗ"		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кузовной корпус. Электроснабжение ИБП.	Стадия	Лист
Разраб	Элобин			З	10.23		р	2
Н. контр.	Макаров				10.23	Принципиальная однолинейная схема ППУ-1	ООО "Технопарк"	
На ч. отдела	Макаров				10.23			