

Изм.	жестко, штепсель, ед. изм.	жестко
521	ЖВ	1-096€
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
3960-1-BK-125 С	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	
	Ссылочные документы	
СП 40-102-2000	Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.	

Ведомость объемов строительных и монтажных работ				
№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	Водопровод холодной воды В1			
1	Врезка трубы из ПП Ø40 в существ. стальную трубу Ø32	пр	2	
2	Врезка стальной трубой Ø32 в существ. стальную трубу Ø100	пр	1	
3	Врезка стальной трубой Ø32 в существ. стальную трубу Ø80	пр	1	
4	Демонтаж стальных труб Ø32	м	20	
5	Демонтаж стальных труб Ø20	м	15	
6	Демонтаж стальных труб Ø15	м	10	
7	Пробивка отверстий для установки гильз в существующих перекрытиях и стенах.	шт	10	
7	Устройство прохода трубы в гильзах с заданной: -зазора между перекрытием и гильзой цемент-песчаным раствором -зазора между трубой и гильзой негорячей мин. ватой плотностью 100кг/м³ -герметик огнезащиты Энка.	м³ м³ кг	0.016 0.0106 1	
	Канализация бытовая К1			
1	Врезка трубы из ПП Ø110 в существ. чугунную трубу Ø100	пр	2	
2	Демонтаж чугунных труб Ø50	м	7	
3	Демонтаж чугунных труб Ø100	м	15	
4	Демонтаж унитазов	комплект	4	
5	Демонтаж унитаза	комплект	3	
6	Демонтаж писсуара	комплект	1	

Условные обозначения

- В1 — Водопровод хоз.-питьевой проектируемый
— Т3 — Водопровод горячего водоснабжения проектируемый
— К1 — Канализация бытовая проектируемая
— В1 — Водопровод хоз.-питьевой существующий
— Т3 — Водопровод горячего водоснабжения существующий
— К1 — Канализация бытовая существующая
- Унитаз
Унитаз
Кран шаровый
Смеситель


ПРОЕКТ

разработан в соответствии с нормами
правилами, инструкциями и государственными
стандартами




Главный инженер проекта

А.В. Черемин

План 2 этажа на отм.4.200 с сетями
водопровода и канализации



План 1 этажа на отм.0.900 с сетями
водопровода и канализации

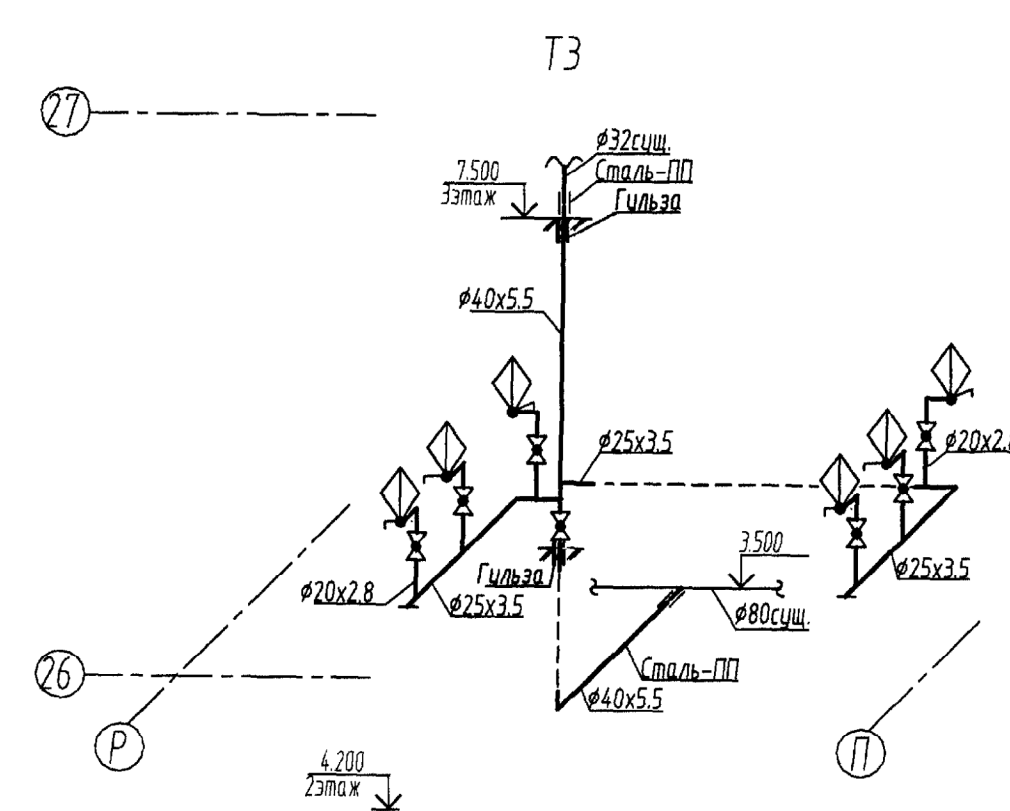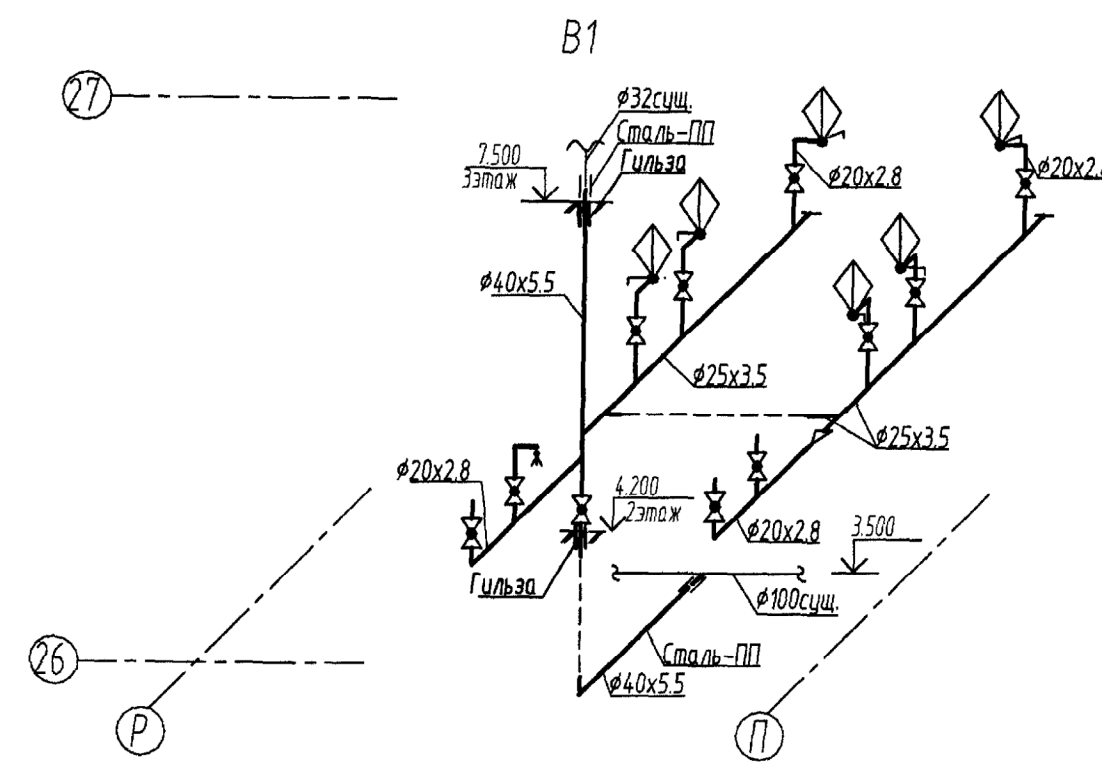

Примечания

- Данный проект выполнен на основании задания N2984 от 22.12.2023, выданного ГИПом ПУ.
- Монтаж трубопроводов вести в убязке с вентоборудованием, электраразводками.
- Производство и приемку монтажных работ вести в соответствии с СНиП 3.05.01-85.
- Производство и приемку монтажных работ трубопроводов из полипропилена вести в соответствии с СП40-102-2000 "Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов".
- Положение сущ. трубопроводов уточнить по месту.
- Подвод холодной, горячей воды и канализации производить после установки приборов на место.
- Количество фасонных частей в спецификации оборудования проекта указано ориентировочно и уточняется монтажной организацией.

3960-1-BK-125					
"Группа ГА3" г.Нижний Новгород ООО "Нижегородские моторы"					
Изм.	Колуч.	Лист.	Нбж.	Подп.	Дата
Вед. инж.	Оренин	22.12.23	МСК-4		
Гл. спец.	Яникова	22.12.23	Реконструкция помещения санузла на отм.4.200 в осях Р-П/26-27.		
Н. контр.	Яникова	22.12.23	Водоснабжение и водоотведение. Планы на отм.4.200, 0.000 с сетями водопровода и канализации. Схемы систем В1, Т3, К1.		
ГИП	Черемин	22.12.23			
			Статус	Лист	Листов
			Р	1	1
			Проектное управление ООО "Технопарк"		