



№ п/п	Изм.	№ док.	Дата	Изм.	№ док.	Дата
1	АС	1-096				
2	Ж	Ж				
3	Ж	Ж				
4	Ж	Ж				
5	Ж	Ж				
6	Ж	Ж				
7	Ж	Ж				
8	Ж	Ж				
9	Ж	Ж				
10	Ж	Ж				
11	Ж	Ж				
12	Ж	Ж				
13	Ж	Ж				
14	Ж	Ж				
15	Ж	Ж				
16	Ж	Ж				
17	Ж	Ж				
18	Ж	Ж				
19	Ж	Ж				
20	Ж	Ж				
21	Ж	Ж				
22	Ж	Ж				
23	Ж	Ж				
24	Ж	Ж				
25	Ж	Ж				
26	Ж	Ж				
27	Ж	Ж				
28	Ж	Ж				
29	Ж	Ж				

План полов на отм. +4.200

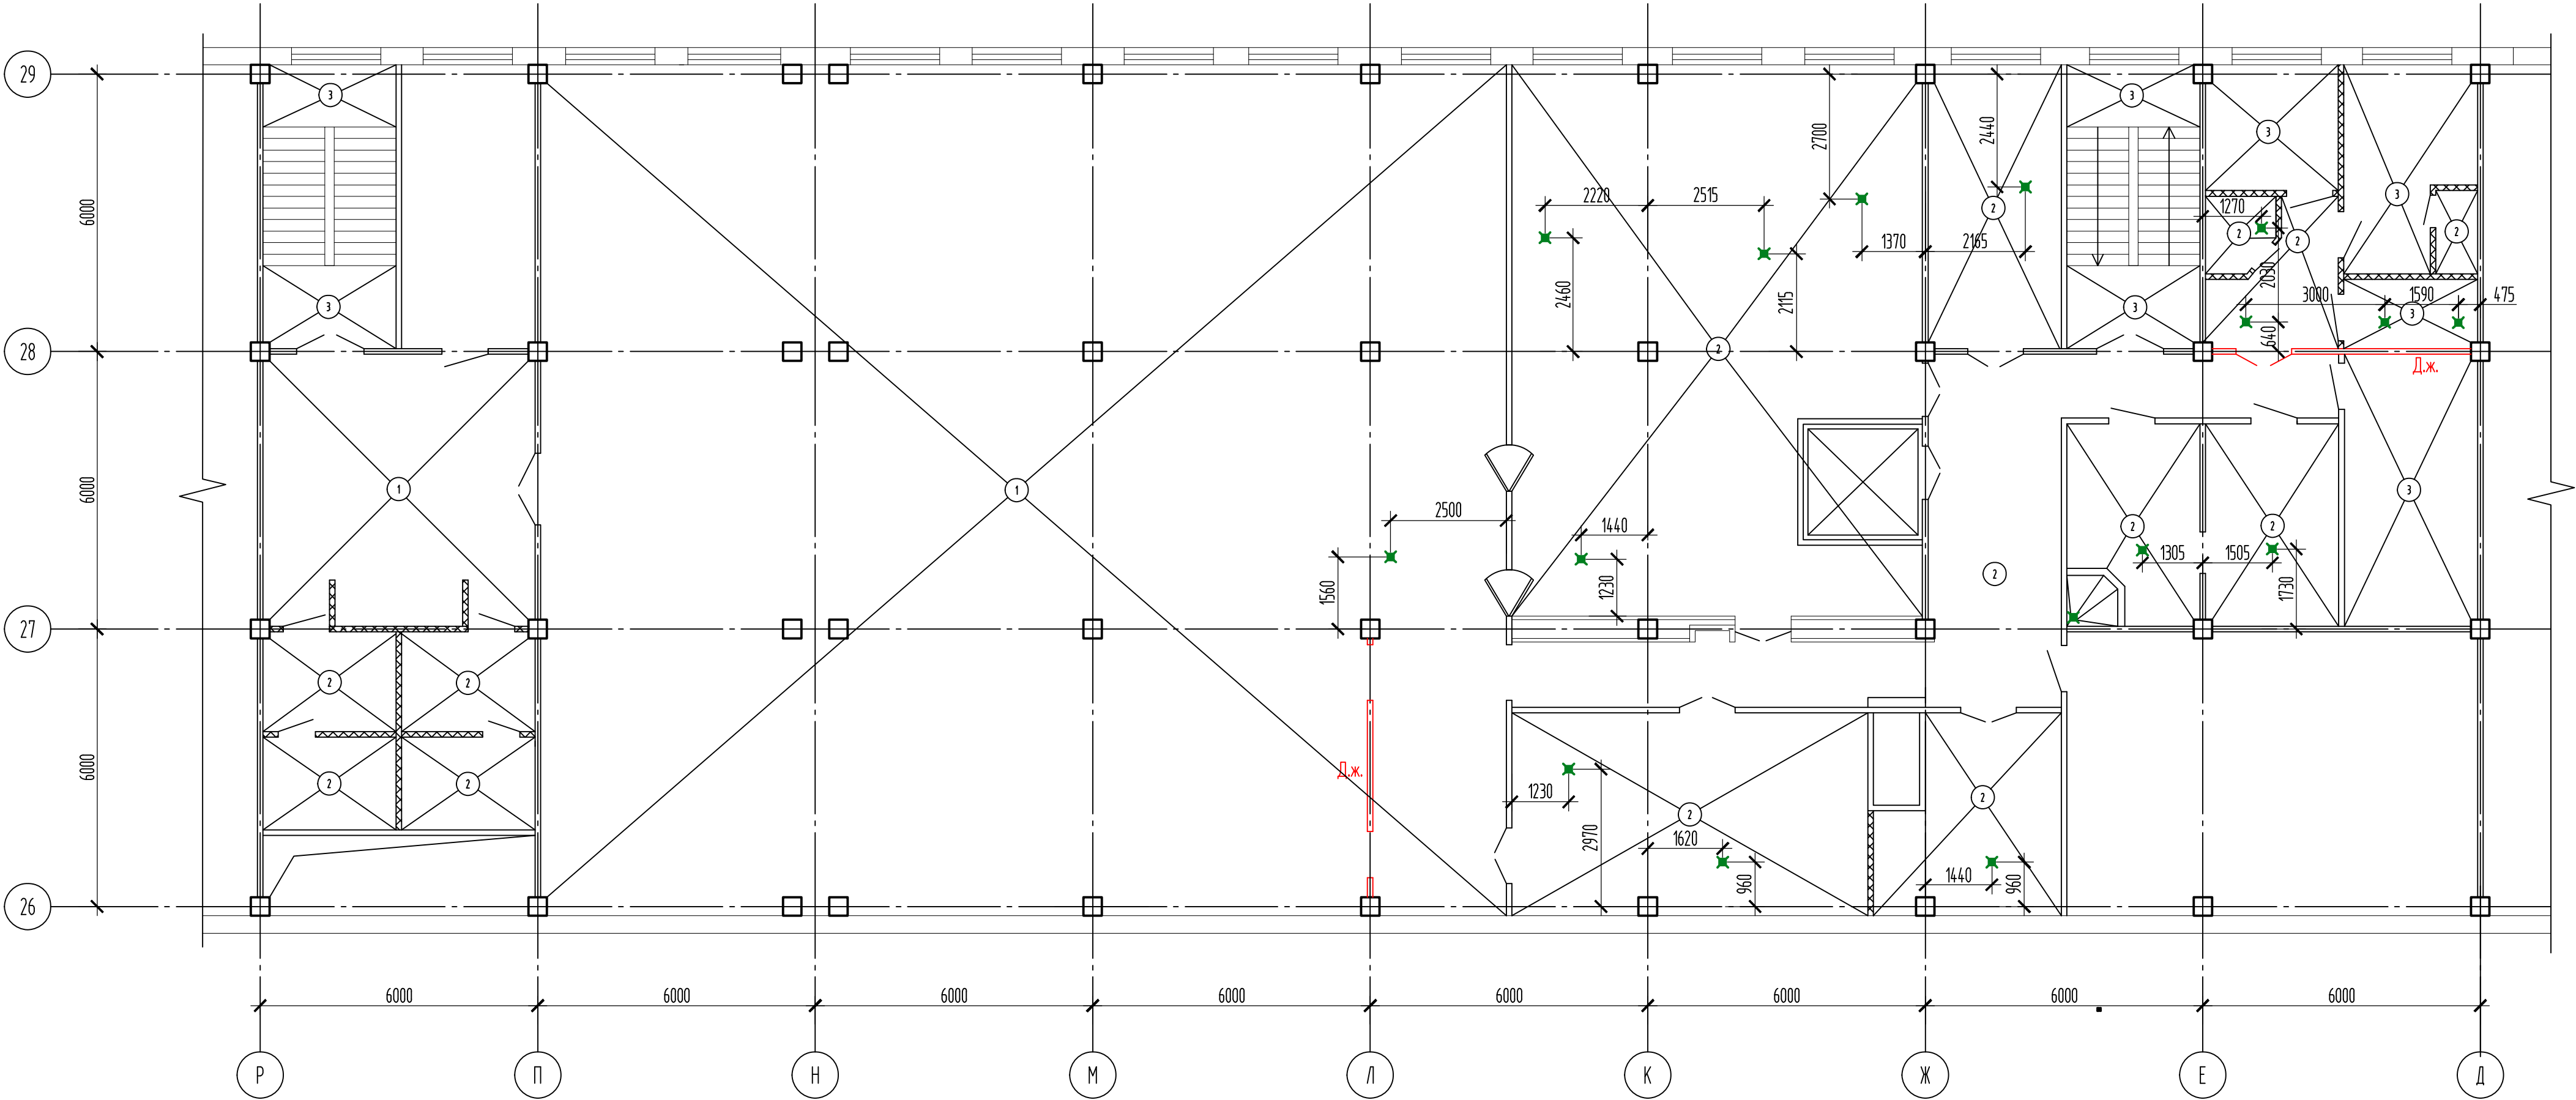

План полов на отм. +0.900 в/о С-П




План полов на отм. +0.900 в/о М-Е



Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь м2
	1		1 - Керамогранит с нескользящей под-твой 600*600 на клею ЕК 3000 толщ. 6мм (расход клея 4 кг/м2) 2 - Сущ. мозаичный пол (выполнить насечку)	6717
	2		1-Керамогранит 600*600 толщ. 8мм на клею ЕК ТИТАН 4000 толщ. 5мм (расход клея 3,6 кг/м2) 2-Обмазочная гидроизоляция Mapeelastic толщ. 2мм (расход 17 кг/м2 на 1 мм толщины) 3-Стяжка из цементно-песчаного раствора с уклоном к трапу толщиной 40мм 4 - зрительная бетонконтакт (расход 0,3кг/м2) 5-Существующая плита перекрытия	265,7
	3		1-Керамогранит 600*600 толщ. 8мм на клею ЕК ТИТАН 4000 толщ. 5мм (расход клея 3,6 кг/м2) 2-Стяжка из цементно-песчаного раствора с уклоном к трапу толщиной 40мм 3 - зрительная бетонконтакт (расход 0,3кг/м2) 4-Существующая плита перекрытия	94,1



- Общие данные см. АС-975
- Работы по устройству полов выполнять согласно требованиям СП 29.1330.2011 "Полы", а также СП 48.13330.2019, "Организация строительства"
- Работы по устройству полов выполнять после прокладки всех коммуникаций.
- Перед устройством полов поверхности основания должны быть очищены от грязи и мусора.
- Полы и стены душевой обработать составом Mapeelastic толщиной 2мм.
- В помещении сан. узлов выполнить гидроизоляцию пола составом Mapeelastic толщиной 2мм. Гидроизоляция завестись на стены на 30см. В зоне устройства трапаов выполнить дополнительный слой гидроизоляции толщ. 1мм радиусом 1м.
- Для устройства трапаов выполнить отверстия в плитах толщ. 220 перекрытиях 200*200
- Раскладку пола см. дизайн проект УКС

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	3960-1-АС-979		
Разработал	Денисова	2	Д	Д		"ООО Нижегородские моторы"		
Проверил	Чернышева	2	Д	Д		МСК-4, АБК		
						Р		
						Проектное управление ООО "Технопарк"		
						Ремонт столовой в/о 27-29/С-Д		
						План полов.		