


коридор 32м
Длина окон для проветривания при пожаре $32\text{м} \times 1,6\text{м} / 30\text{м} = 1,7\text{м}$
верх окна 6.900 (2700мм от ур. пола)
низ окна 5.100 (900мм от ур. пола)

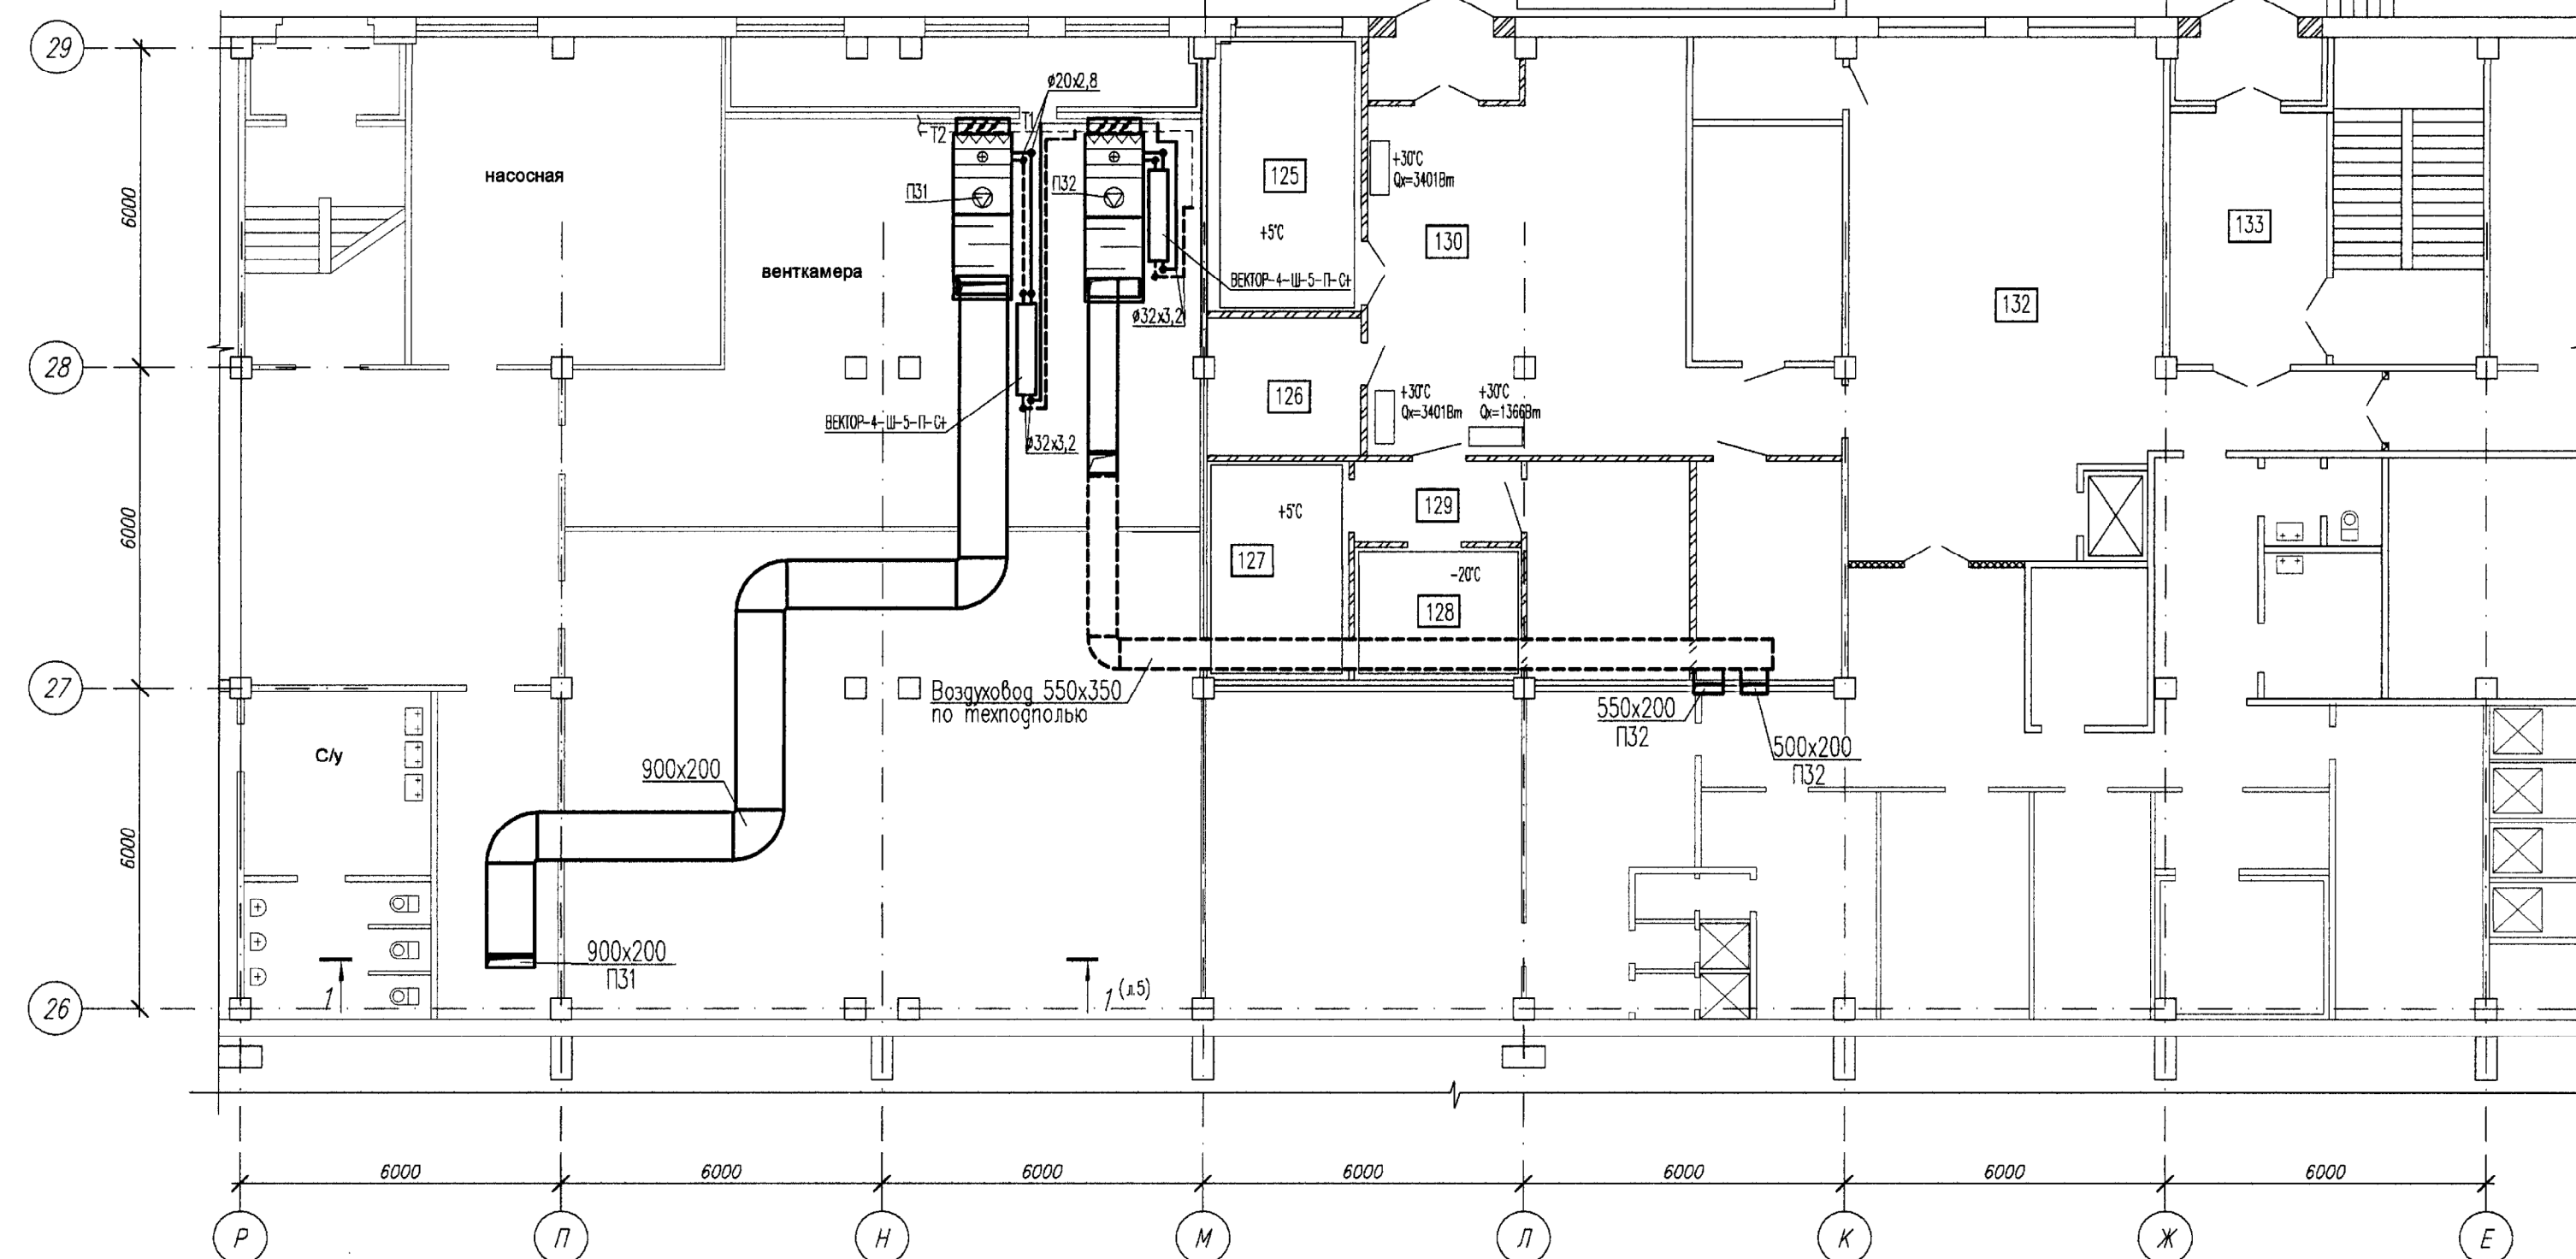

План на отм. +7.500 в/о К-Ж/26-28




Таблица расчетных внутренних температур и воздухообменов по помещениям

[illegible]

130 Для наружных блоков сплит-систем холодильных камер $V_{\text{втр}} = (3401 + 3401 + 1366) / 1000 \cdot 17 = 139 \text{ м}^3$